

Tegnforklaring
Vannledning
Spillvannledning
Overvannledning

Prosjekterte	Eksisterende

Merknader

① Påkobling eks anlegg 160 mm

-Alle ledninger med overdekning under 2,5 meter isoleres
-Alle tilkoblinger kontrolleres


-Stikkledninger VL32mmPESDR11 PE80 for alle stikkledninger under 100m. Alle over etableres med VL40mmSDR11 PE80. Alle vannledninger tilkobles i kum
SP110mmPVC SN8 tilkobles kum. Der det tilkobles med grenrør etableres stakerør i tomtegrense

Stikkrenner plasseres i lavbrekk

Henvisning

1. VA Norm

Kum
Brannkum
Eiendomsgrense gnr/bnr

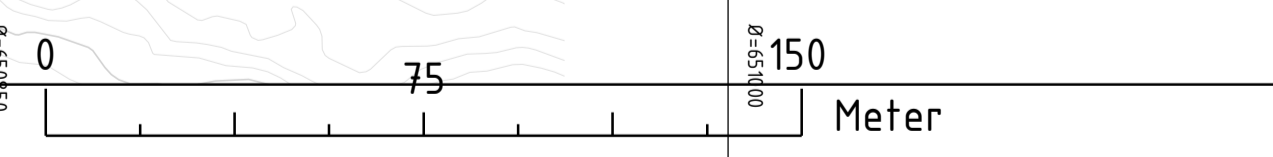

Rev.	Revisjonen gjelder	Tegnet	Kontr.	Godkjent	Dato
Furutangen AS Tjennstuåsen		Tegnet	Kontr.	Godkjent	Dato
		Dato			14.11.2021
		Tegnet			EKO
		Kontr.			MBJ
		Godkjent			EKO
VA Oversiktsplan		Prosjektnummer	1748		
		Arkivreferanse			
		Erstatn. for			
		Målestokk	1:1500		
Anbudstegning		Arkformat	A1		
		koordinatsystem	UTM32,NM2000		
		Tegning nr.	GH2002		
		Rev.			